

A PREMIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.



Av. Cel José Inocêncio de Lima, Qd. 75, Lt. 15, 60, Serranópolis-GO
 Bairro: Jardim das morangas,
 Telefone: (64) 9 9671-3889
 Email: eng.elet.joel@gmail.com

INFORMAÇÕES DO CONTRATANTE

CLIENTE -
 CIDADE/ESTADO -
 OBRA : -
 TIPO DE QUADRO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO
 TAG DO PAINEL QD-PRINCIPAL
 NUMERO DE SÉRIE 2023-01
 TENSÃO DE OPERAÇÃO 220Vca
 TENSÃO DE COMANDO N.A.
 ARQUIVO REFERÊNCIA -

INFORMAÇÕES DA CONTRATADA

FABRICANTE ELETROSERV SOLAR
 PROJETISTA Jaqueline C. Vieira
 VERIFICADOR Jaqueline Custódia Vieira
 APROVADOR Jaqueline C. Vieira

CLIENTE:

Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	TÍTULO:	COLUNA:	PÁGINA
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV						CAPA		1 / 9
										PAINEL:	ARQUIVO REFERÊNCIA:	
										QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	-	
											NÚMERO DE SÉRIE:	2023-01

REGULAMENTOS DE SEGURANÇA



PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS



PERIGO !

Durante a operação da instalação, determinados componentes elétricos se encontram sob tensão perigosa! O incumprimento das indicações de segurança pode resultar em morte, em sérios ferimentos corporais e danos materiais.

Somente o pessoal técnico pode executar trabalhos de transporte, instalação e colocação em funcionamento.

Devem ser observadas as normas válidas, bem como os regulamentos de prevenção de acidentes nacionais e / ou internos da empresa.

É preciso respeitar as seguintes indicações de segurança:

A montagem, a colocação em funcionamento, bem como o reparo da instalação somente devem ser realizados por pessoal qualificado, que está devidamente familiarizado com os respectivos manuais de instruções.

A montagem dos dispositivos tem que ser realizada em conformidade com os regulamentos e as normas estatais e locais válidos.

É preciso assegurar um aterramento e um dimensionamento de condutores corretos, bem como uma proteção à prova de curto-circuito correta.

Estas medidas servem de garantia à segurança da instalação e do pessoal de operação.

Antes da realização das verificações de segurança, das medidas de manutenção e de reparo, é preciso assegurar que todas unidades de alimentação de corrente sejam desligadas, protegidas contra religamento e devidamente assinaladas.

Para a realização de medições, somente devem ser utilizados dispositivos de teste em um estado tecnicamente impecável e adequados para a respectiva medição!

Seguir criteriosamente as instruções indicadas nos respectivos manuais de instruções!

As indicações de perigo, de alerta e de segurança devem ser imprescindivelmente observadas!

Durante a operação da instalação, todas as portas e coberturas devem ser mantidas fechadas.


Caso na instalação estiverem montados equipamentos refrigerantes, deve-se assegurar uma operação impecável destes sistemas.

Aqui também se aplica a limpeza regular dos filtros, desde que existentes.


A PREMIIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	TÍTULO:	COLUNA:	PÁGINA
00	EMIÇÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV						ADVERTÊNCIA		2 / 9
										PAINEL: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	ARQUIVO REFERÊNCIA: -	
											NÚMERO DE SÉRIE: 2023-01	


A PREMIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

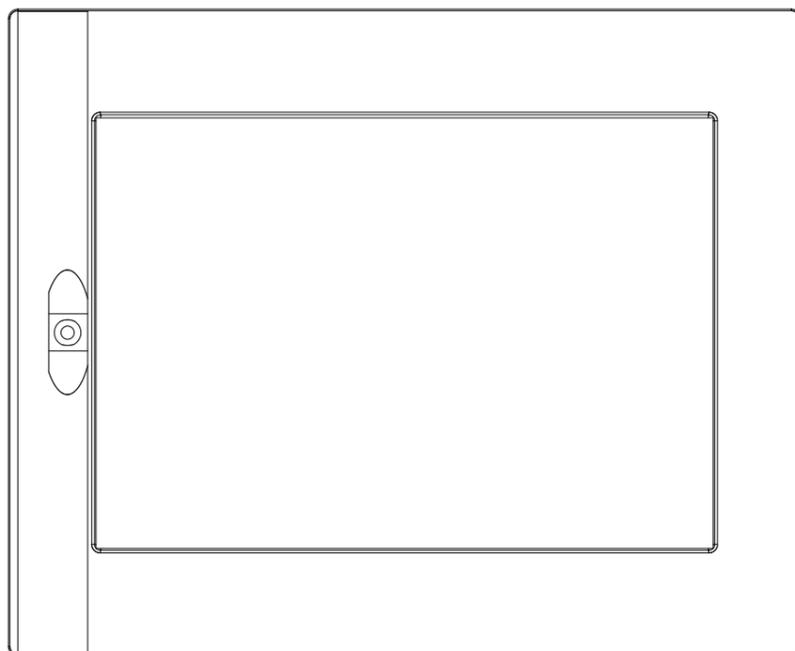

VISTA FRONTAL
PORTA

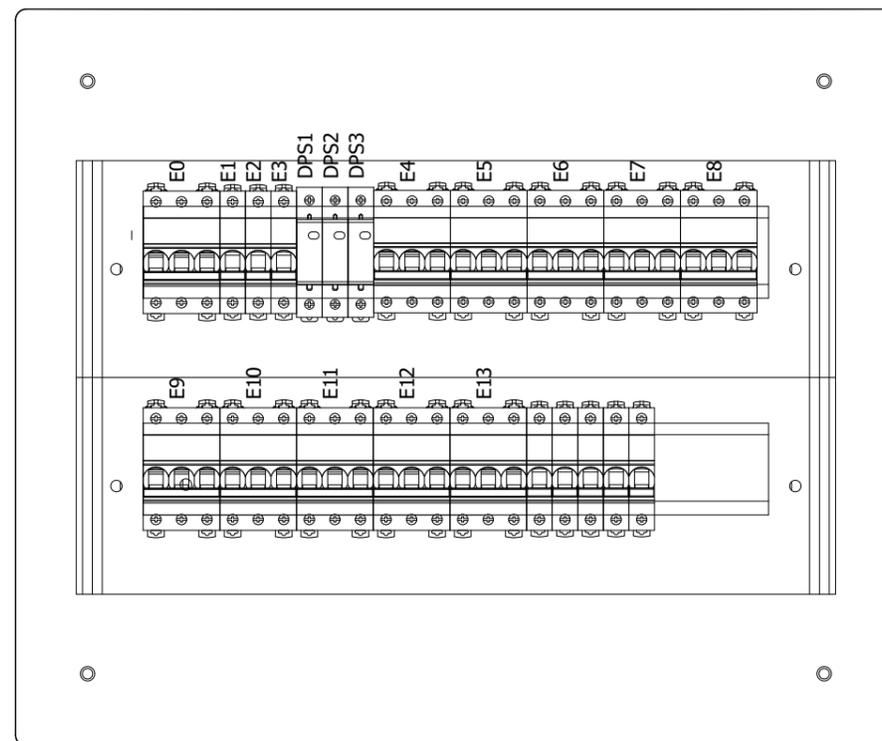


VISTA FRONTAL
PLACA

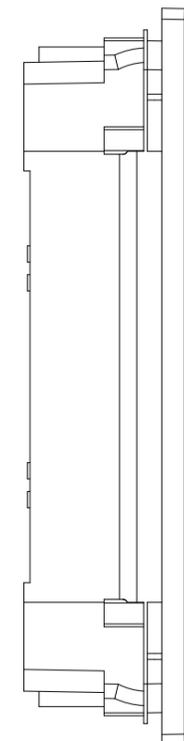

VISTA LATERAL
ESQUERDA

										TÍTULO: DIAGRAMA MÊCANICO	COLUNA:	PÁGINA 4 / 9
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV						PAINEL: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	ARQUIVO REFERÊNCIA: -	
Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.		NÚMERO DE SÉRIE: 2023-01	

ALIMENTAÇÃO
 380Vca 60Hz
 F: 3x (1#16mm²)
 N: 1x (1#16mm²)
 PE: 1x (1#16mm²)

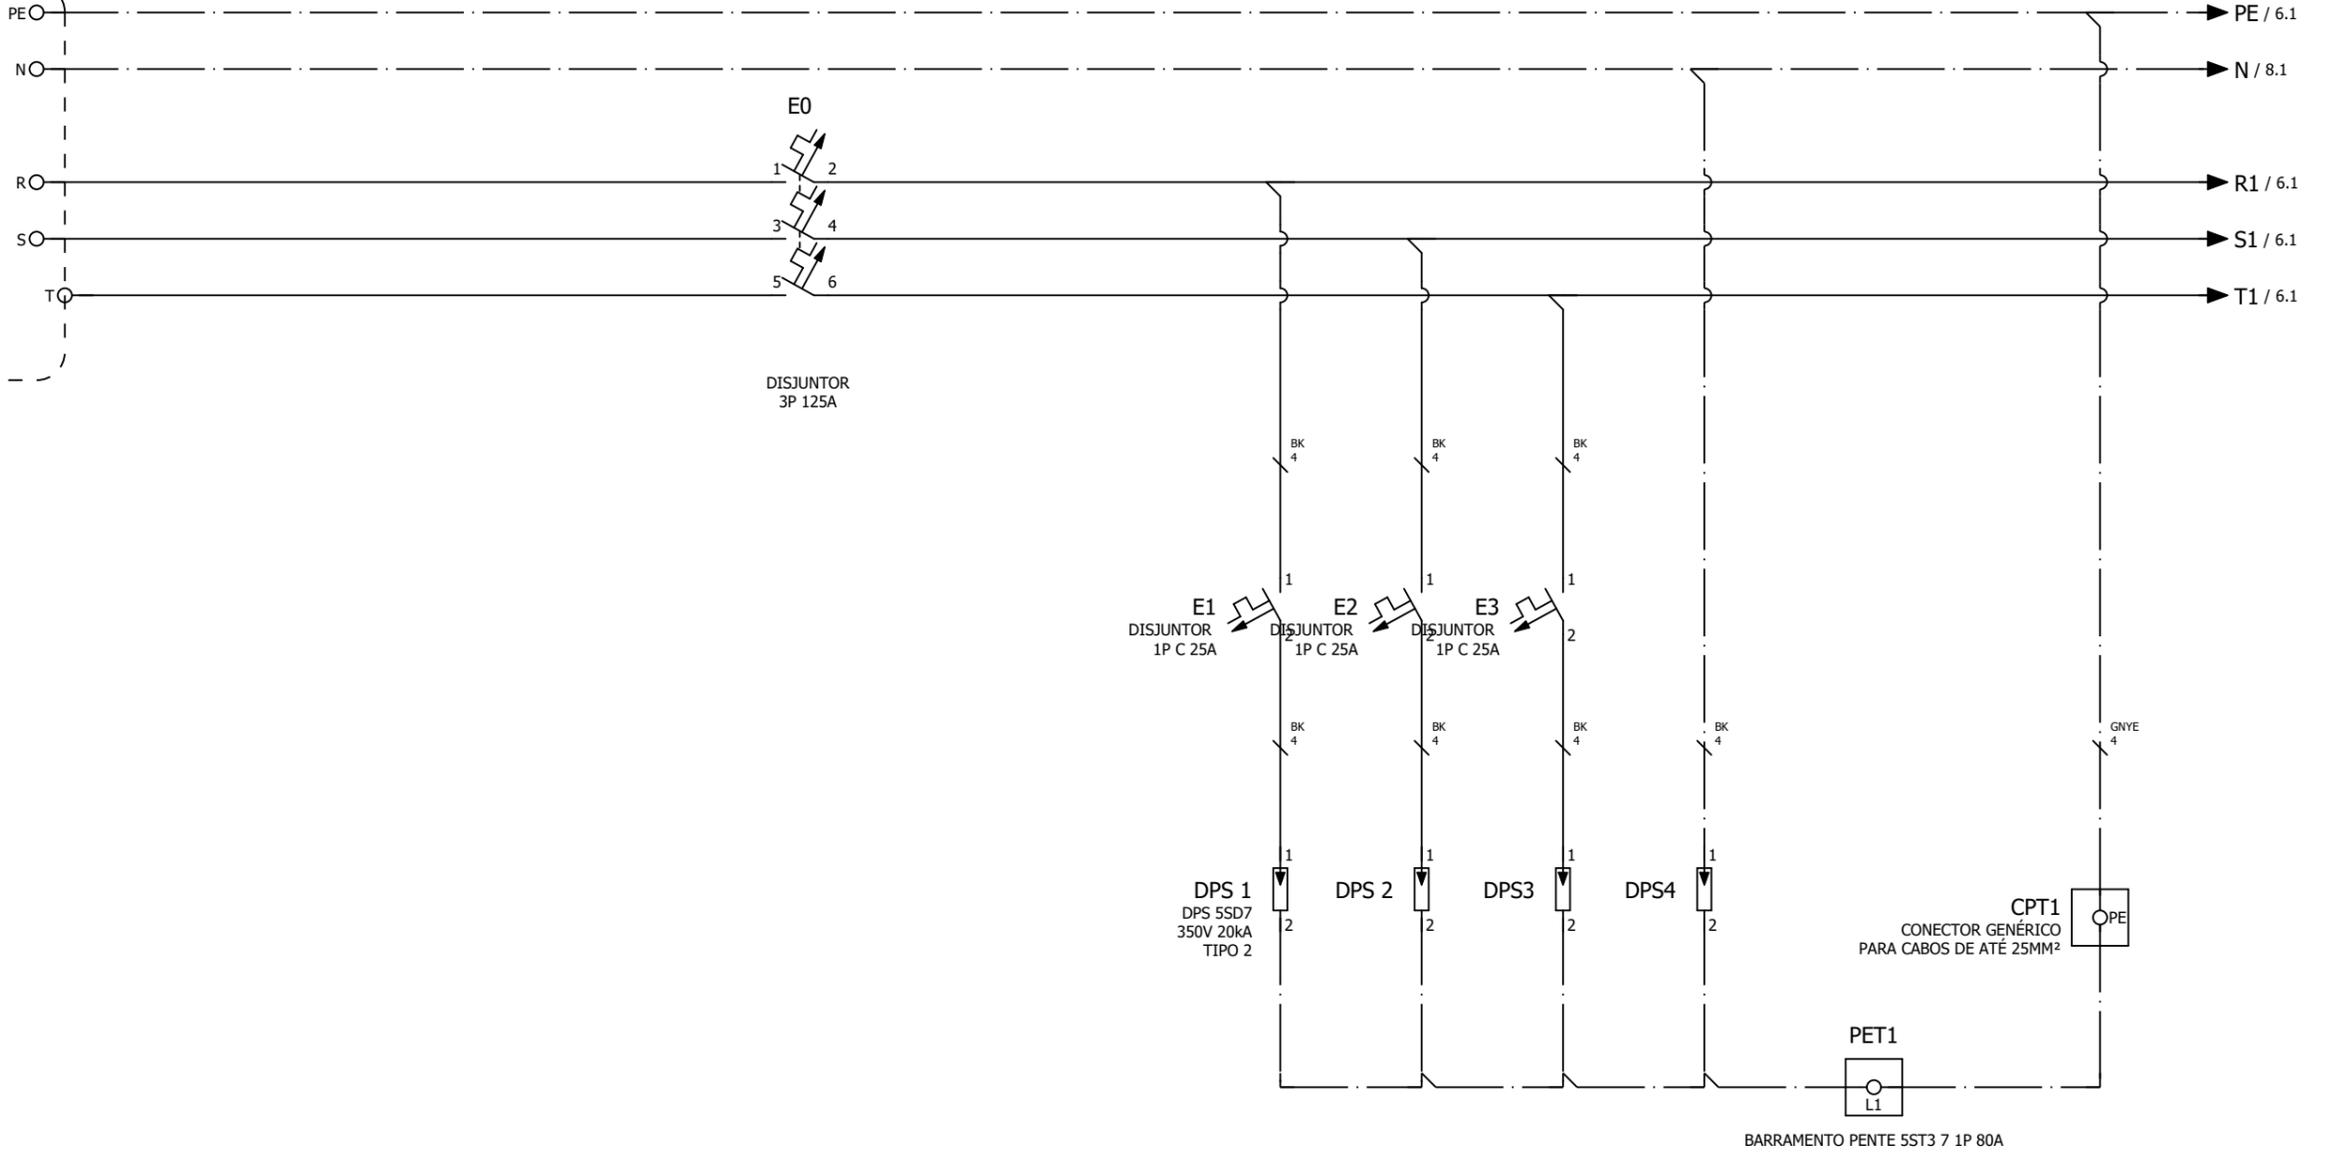


A PREMIIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV					

TÍTULO:	ENTRADA GERAL		COLONA:		PÁGINA	5 / 9
PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL		ARQUIVO REFERÊNCIA:	-		
			NÚMERO DE SÉRIE:	2023-01		


A PREMIIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

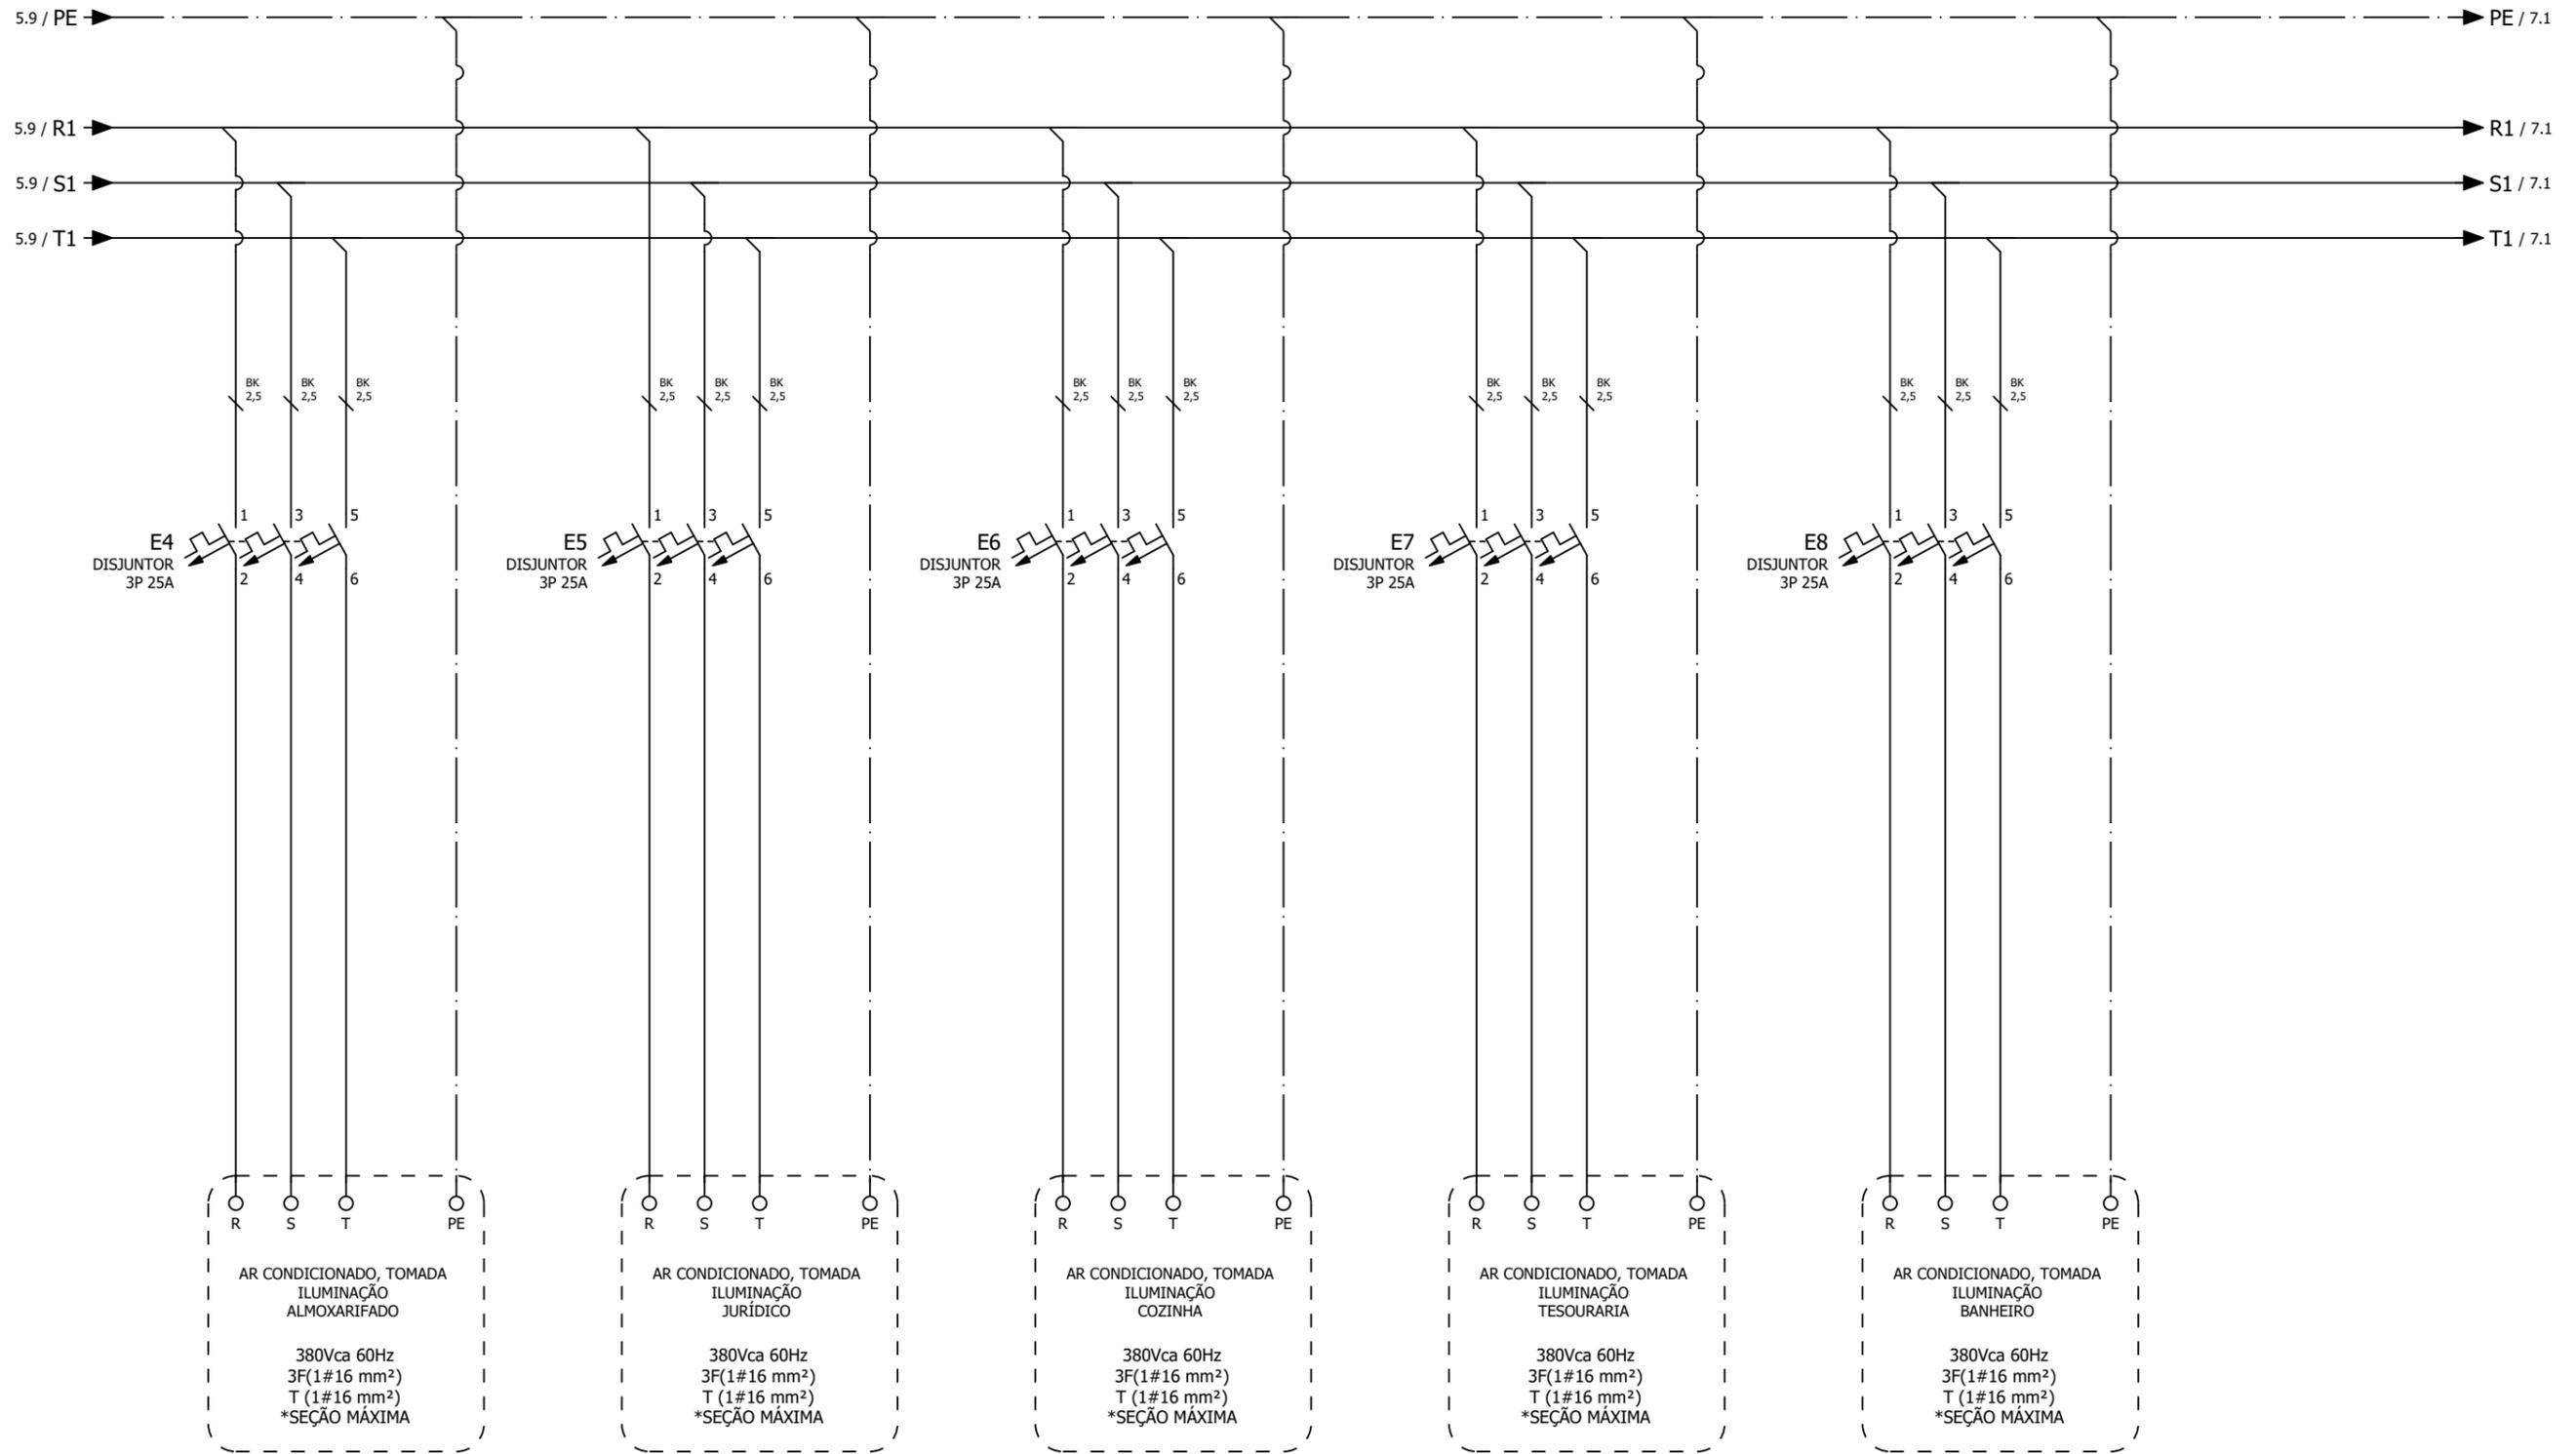

Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV					


TÍTULO:	ALIMENTAÇÃO DOS MINIDISJUNTORES	COLUNA:	PÁGINA
			6 / 9
PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	ARQUIVO REFERÊNCIA:	-
		NÚMERO DE SÉRIE:	2023-01

A PREMILHUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

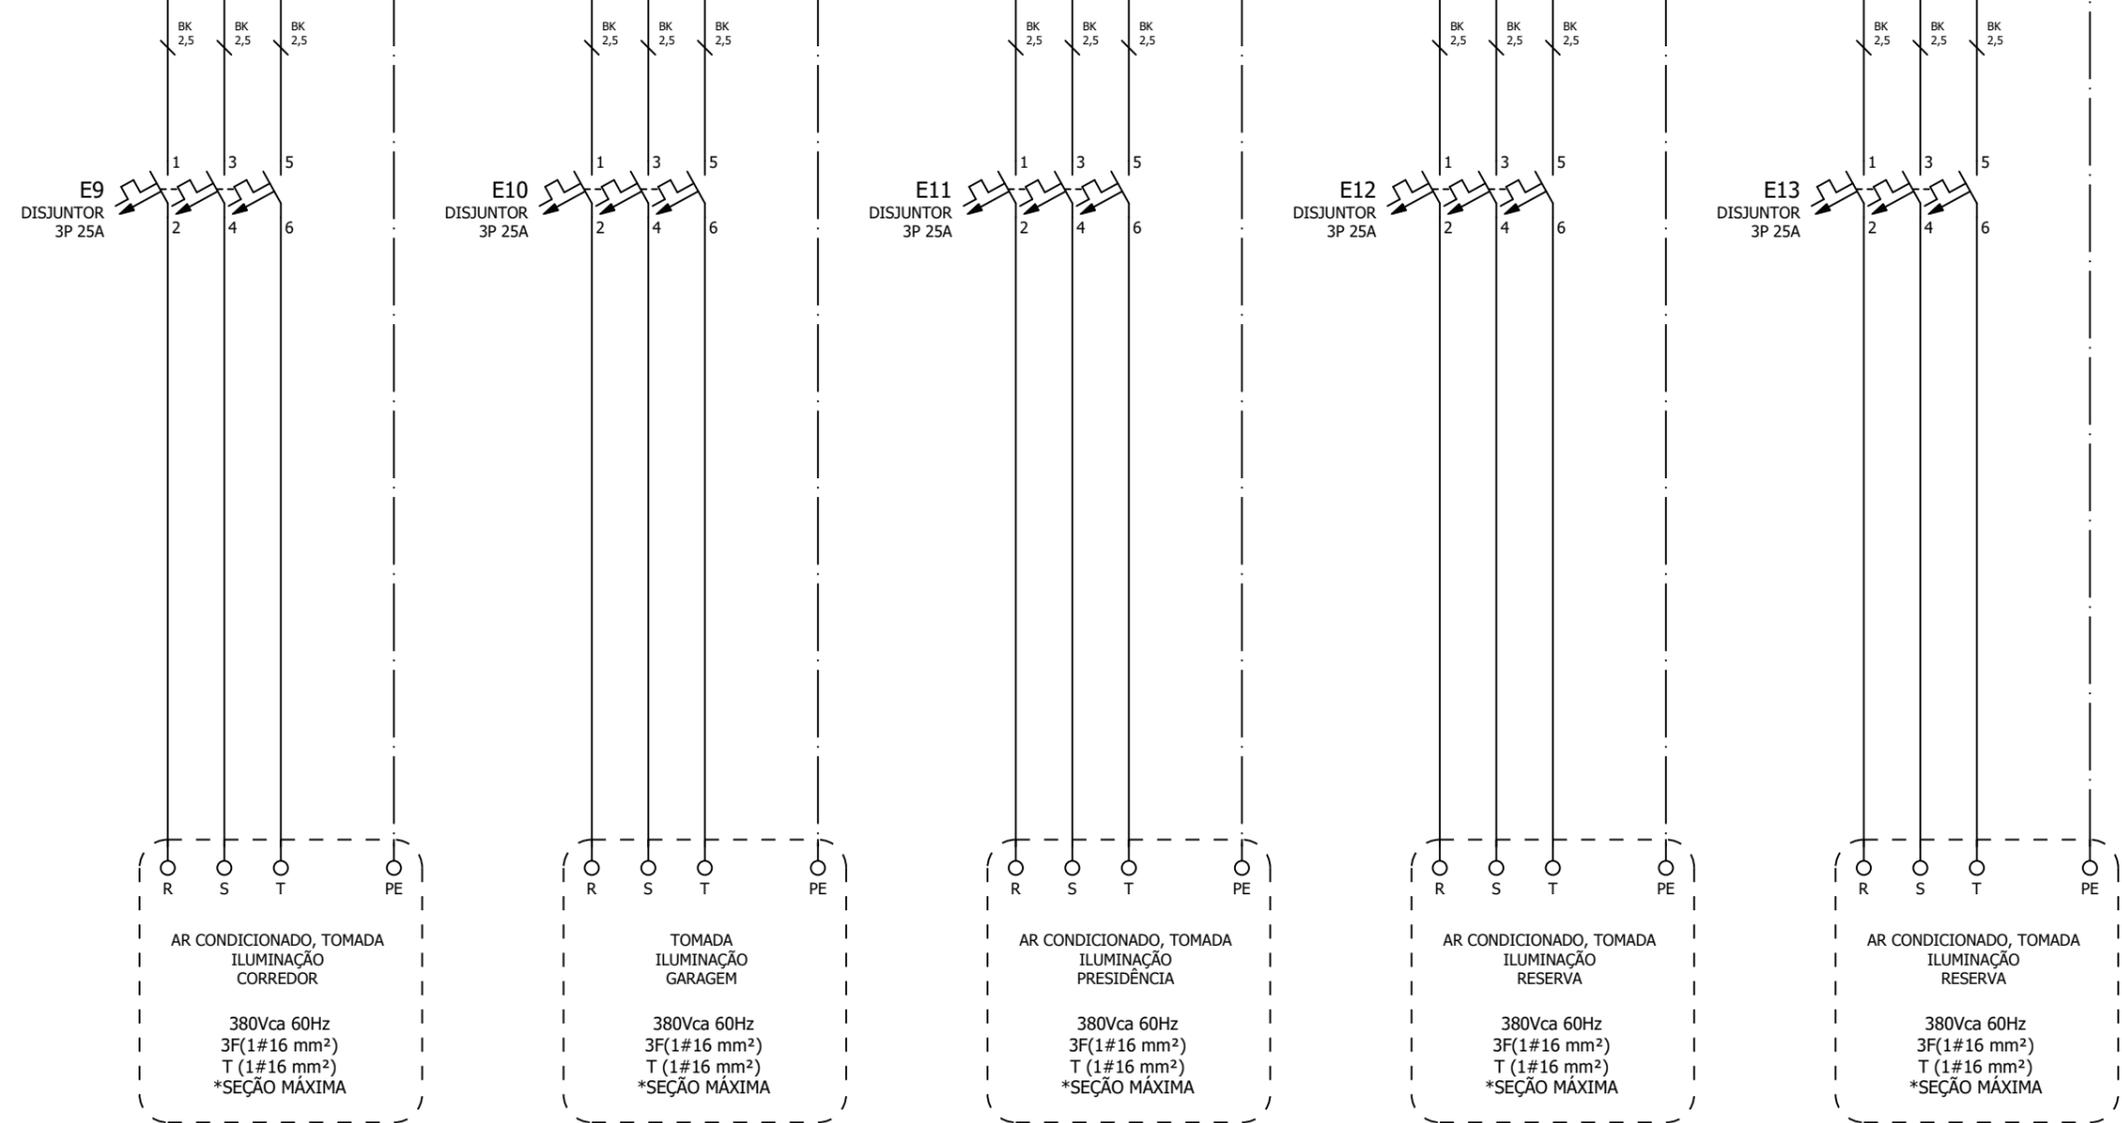

										TÍTULO: ALIMENTAÇÃO DOS MINIDISJUNTORES		COLUNA:	PÁGINA 7 / 9	
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV							PAINEL: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			ARQUIVO REFERÊNCIA: -
Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.		NÚMERO DE SÉRIE: 2023-01			

A PREMIIUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

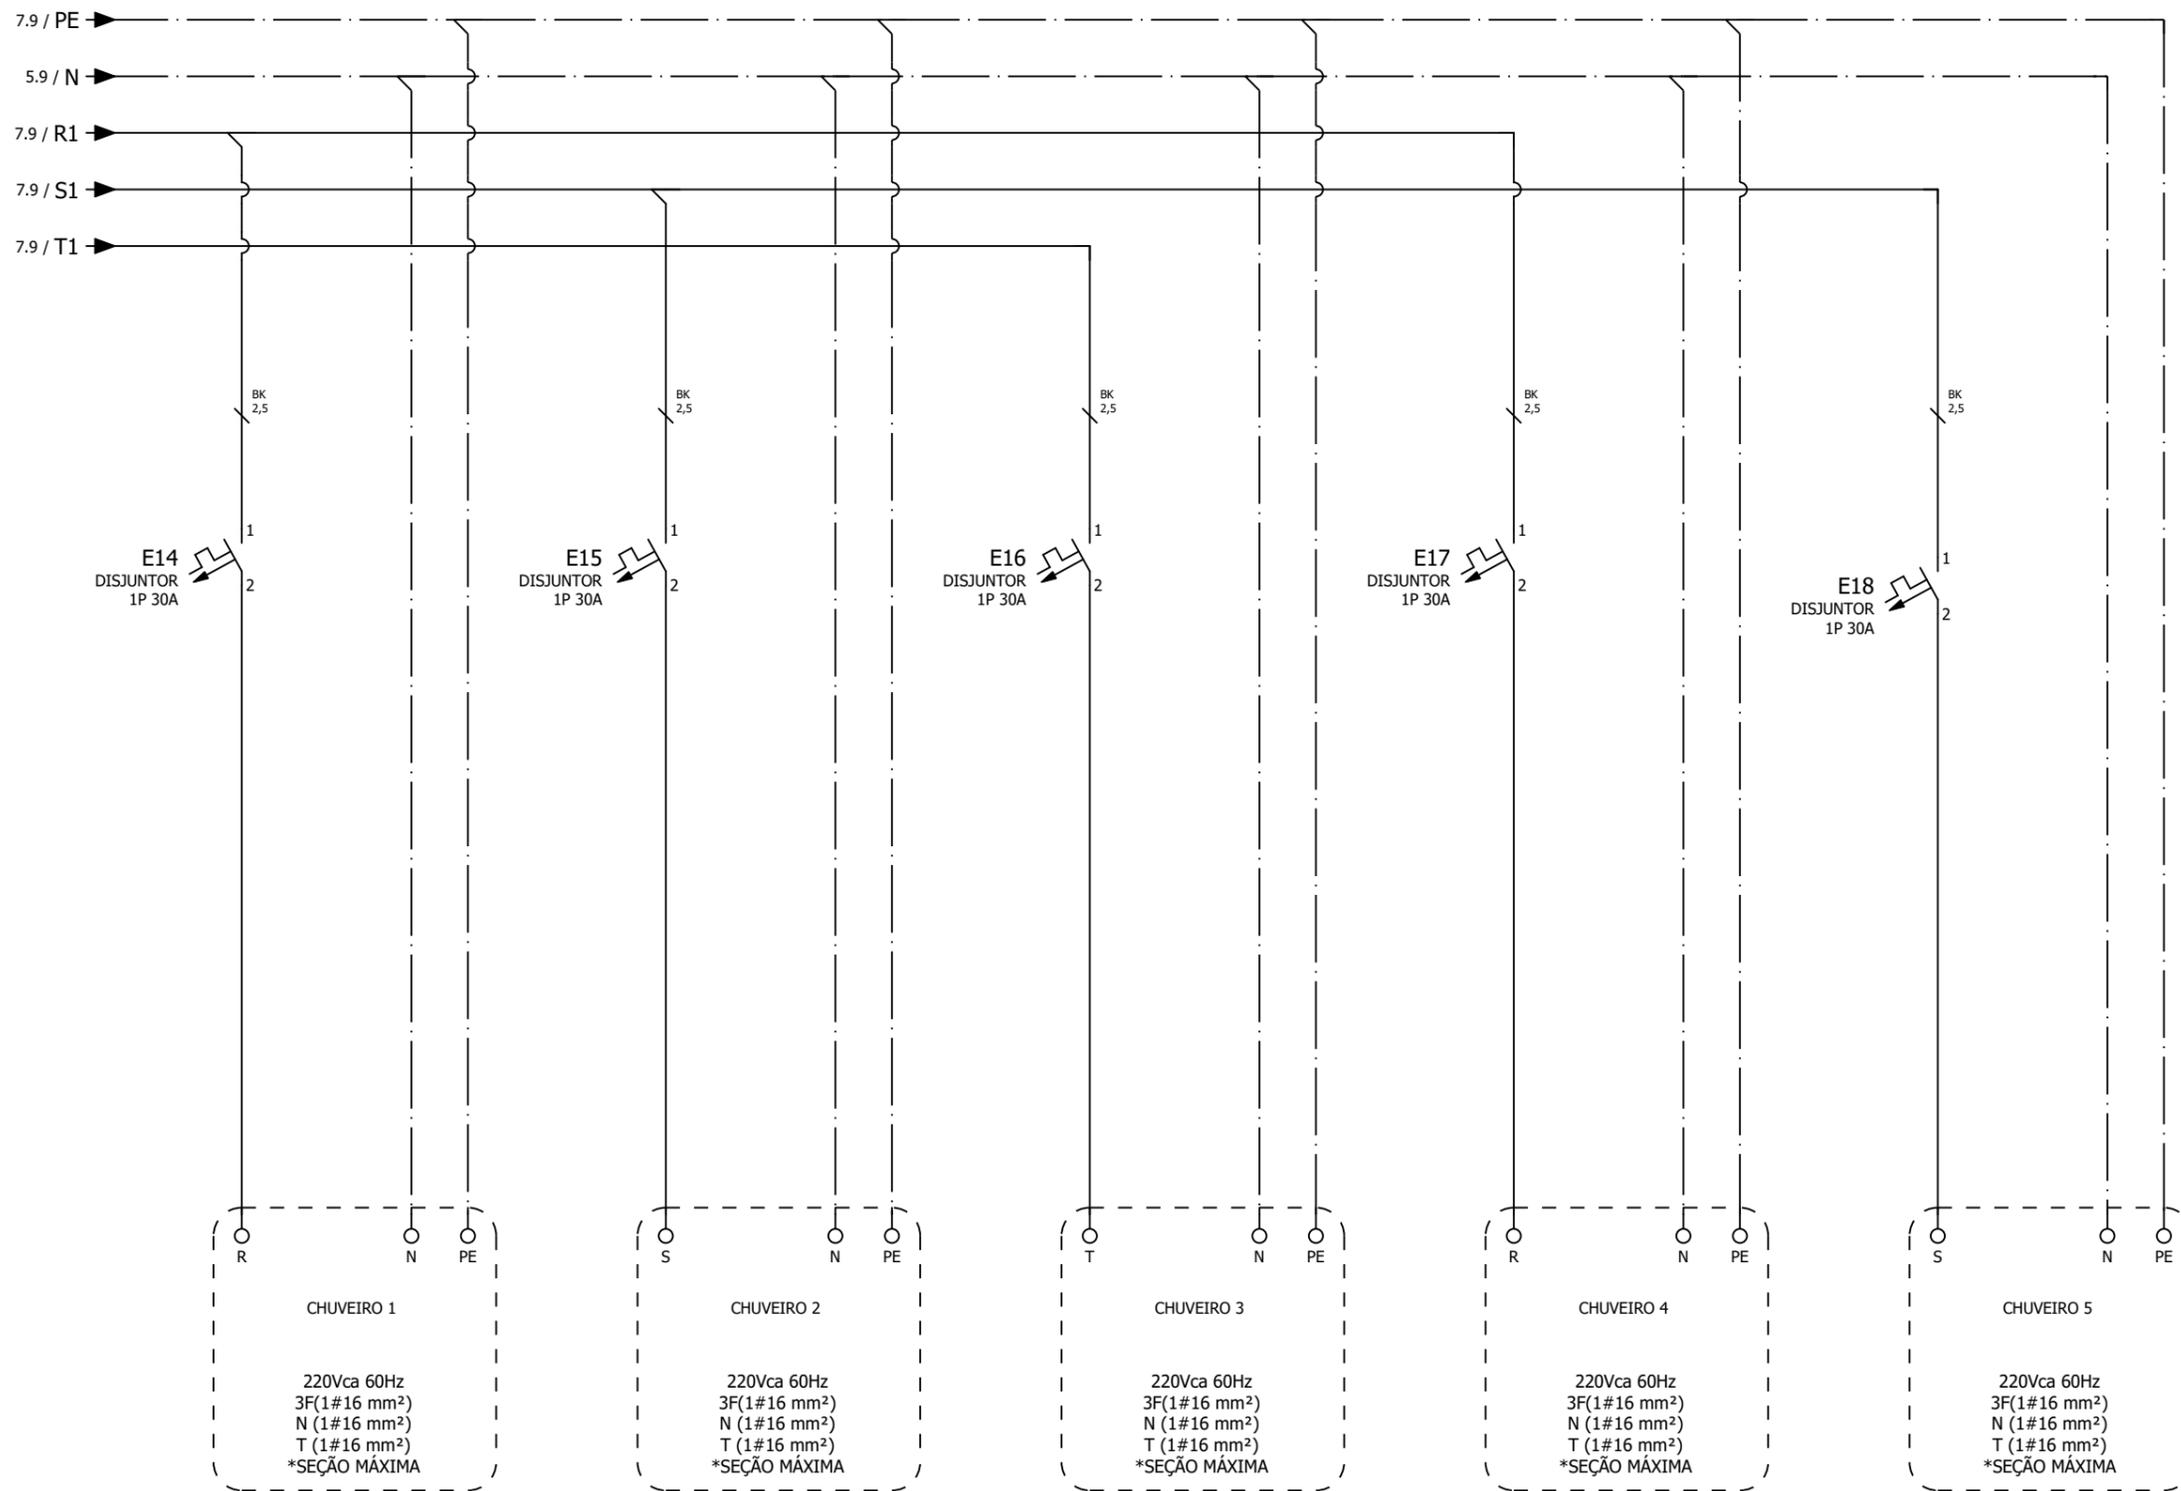

										TÍTULO: ALIMENTAÇÃO DOS MINIDISJUNTORES		COLUNA:	PÁGINA 8 / 9	
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV							PAINEL: QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL			ARQUIVO REFERÊNCIA: -
Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.		NÚMERO DE SÉRIE: 2023-01			

LISTA DE IDENTIFICAÇÕES

COLUNA	GAVETA	TAG	CORRENTE	POLO	DESCRIÇÃO DO CIRCUITO
		E0			GERAL
		E1			PROTEÇÃO DPS FASE R
		E2			PROTEÇÃO DPS FASE S
		E3			PROTEÇÃO DPS FASE T
		E4			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO ALMOXARIFADO
		E5			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO JURÍDICO
		E6			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO COZINHA
		E7			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO TESOURARIA
		E8			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO BANHEIRO
		E9			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO CORREDOR
		E10			TOMADA ILUMINAÇÃO GARAGEM
		E11			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO PRESIDÊNCIA
		E12			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO RESERVA
		E13			AR CONDICIONADO, TOMADA ILUMINAÇÃO RESERVA
		E14			CHUVEIRO 1
		E15			CHUVEIRO 2
		E16			CHUVEIRO 3
		E17			CHUVEIRO 4
		E18			CHUVEIRO 5

A PREMÍUM MANTÉM O DIREITO DE PROPRIEDADE DESTE DOCUMENTO E ANEXOS, SENDO PROIBIDA SUA REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO, SOB PENA DE O INFRATOR RESPONDER PELOS SEUS ATOS NOS TERMOS DA LEI CIVIL E CRIMINAL.

										TÍTULO:	LISTA DE IDENTIFICAÇÕES	COLUNA:	PÁGINA	9 / 9
												ARQUIVO REFERÊNCIA:	-	
00	EMISSÃO INICIAL	05/06/2023	JVDS	JCV							PAINEL:	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PRINCIPAL	NÚMERO DE SÉRIE:	2023-01
Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.	Rev.	DESCRIÇÃO	DATA	EXEC.	APROV.					